

## Situationsplan för enskilt avlopp

När du ska söka tillstånd för en ny avloppsanläggning ska du skicka in en situationsplan till miljö- och byggnämnden. En situationsplan visar den tänkta avloppsanläggningens placering. Det är viktigt att få med både utgående ledning från huset och utsläppsledning.

Situationsplanen bör innehålla följande:

1. Avloppsanläggningens placering på fastigheten. Anläggningens samtliga delar ska ritas in.
2. Egen och samtliga grannars dricksvattentäkter inom påverkansområde (upp till 200 meter från utsläppspunkt).  
Ange om vattentäkterna är borrade eller grävda.
3. Avstånd mellan avloppsanläggning och dricksvattentäkter.
4. Avstånd mellan avloppsanläggning och ytvatten eller dike.
5. Utsläppspunkt av renat avloppsvatten i dike, åkerdränering eller liknande.

### Några tumregler för skyddsavstånd

Kanten på avloppsanordningen bör vara minst 10 m och helst mer än 30 m från ytvatten eller dike.

Slamavskiljare bör placeras minst 10 m från bostadshus, minst 4 m från fastighetsgräns och minst 20 m från vattentäkt.

Slamavskiljaren behöver vara åtkomlig för slamtömningsfordon. Avståndet mellan farbar väg och slamavskiljaren bör inte överstiga 20 meter. (Om en förlängningsslang behöver användas tillkommer det en kostnad på den ordinarie slamtömnings taxan).

Avståndet mellan utsläppspunkt och dricksvattentäkt bör vara minst 50 m. Avståndet kan variera med markens genomsläpplighet, typ av vattentäkt och marklutning

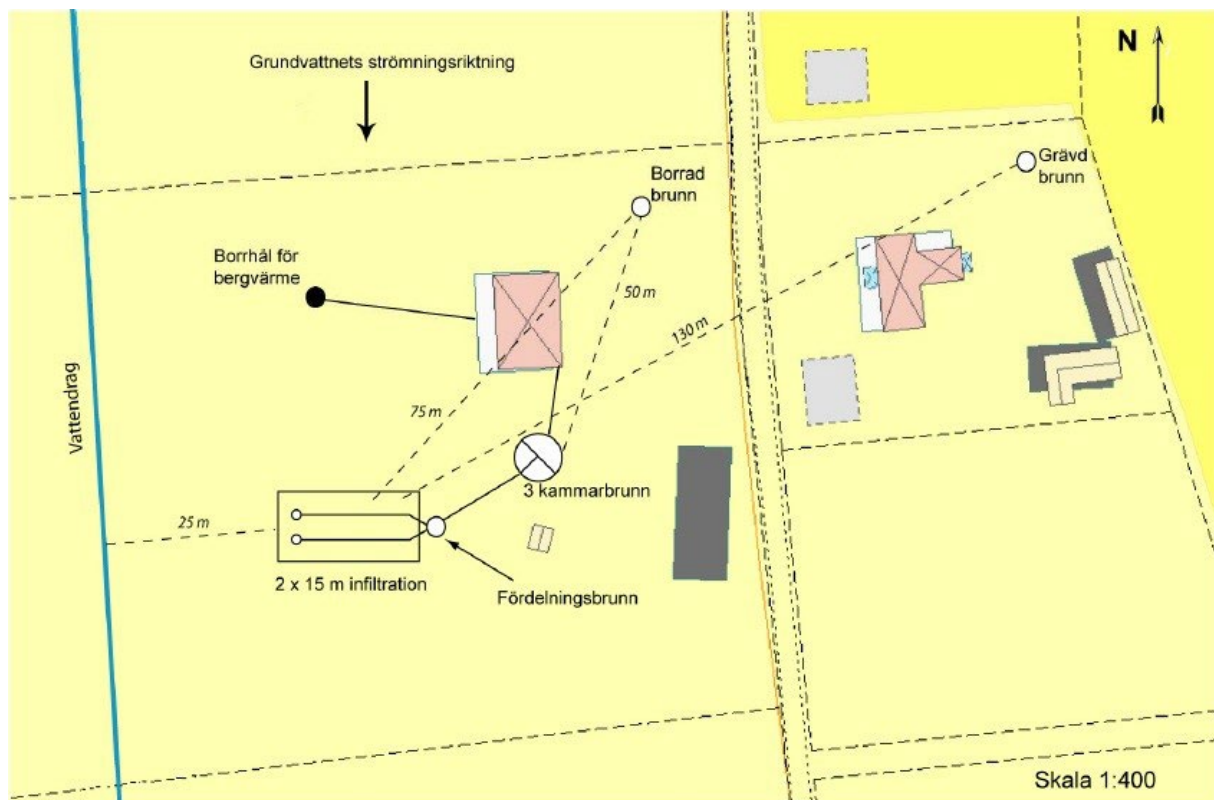


Bild: Exempel på hur en situationsplan för en infiltrationsanläggning kan se ut. Skissen är ej skalenlig.